

Kattendorf, den 30.09.2025

## Gutachten

Zur Versickerungsfähigkeit von Plattenbelägen aus Beton  
Produkt *Format 600 × 400 × 40 haufwerksporig*

Auftraggeber: Diephaus Betonwerk GmbH  
Zum Langenberg 1  
49377 Vechta

Dieses Gutachten umfasst insgesamt 8 Textseiten mit  
1 Darstellung, 1 Tabelle und 3 Bildern  
in 2 Ausführungen  
Ausführung Nr. 1: Diephaus Betonwerk GmbH  
Nr. 2: Büro BWB Norderstedt, Dr. Sönke Borgwardt

Dieses Gutachten ist ausschließlich für den Gebrauch des Auftraggebers bestimmt und darf ohne Zustimmung des Verfassers allein für seine Zwecke und nur in vollständiger Form vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Rev. 0 / 30.09.2025 / Gutachten Permea Platte 2025.docx



**Ausführung Nr. 1**

## Gutachten

Zur Versickerungsfähigkeit von Plattenbelägen aus Beton  
Produkt *Format 600 × 400 × 40 haufwerksporig*

Auftraggeber: Diephaus Betonwerk GmbH  
Zum Langenberg 1  
49377 Vechta

## 1 Auftrag

Die Auftraggeberin dieses Gutachtens, die Firma Diephaus Betonwerk GmbH in 49377 Vechta, hat den Sachverständigen mit Schreiben vom 06.08.2025 beauftragt, für das Produkt *Format 600 × 400 × 40 haufwerksporig* Infiltrationsmessungen und Beurteilungen zur Versickerungsleistung durchzuführen.

## 2 Untersuchungsgegenstand

Das Plattensystem *Format 600 × 400 × 40* besteht in der hier untersuchten Variante aus haufwerksporigen Beton-Platten im Rastermaß  $600 \times 400$  mm bei einer Höhe von 40 mm. Die untersuchten Platten weisen in der Fläche verlegt aufgrund ihrer Fugen sowie dem haufwerksporigen Hinterbeton eine Versickerungsfähigkeit für Niederschläge auf (**Bild 1**). Die angeformten Abstandshalter erlauben eine dauerhaft ausgebildete Fuge von im Mittel 4,5 mm (im Prüffeld). Es ergibt sich in der untersuchten Anordnung zusätzlich zur haufwerksporigen Platte eine durchlässige Sickerfläche von etwa 4,5 %.



Bild 1

Aufgabenstellung ist es, bei den oben genannten Platten das Infiltrationsvermögen im eingebauten Zustand in Abhängigkeit von Alter und Verwendung verschiedener Mineralstoffe für die Fugenverfüllung zu ermitteln. Hierdurch werden Aussagen über die Versickerungsfähigkeit, deren dauerhafte Aufrechterhaltung und Hinweise für den Einsatz geeigneter Mineralstoffgemische erwartet.

Als Untersuchungsstandort steht für die Messungen eine neu hergestellte Musterfläche auf dem Werksgelände der Firma Diephaus Betonwerk GmbH in 49377 Vechta zur Verfügung (**Bild 2**). Hier wurde der genannte Pflasterbelag auf einer 3 cm Bettung und einer geeigneten Tragschicht eingebaut. Die Fugen sind mit Splitt 1/2 mm verfüllt.



Bild 2

### 3 Versuchsaufbau

Die Versickerungsfähigkeit wird vor Ort durch die Bestimmung der Infiltrationsrate gemessen. Um dies realitätsnah an ungestörten Standorten unter Einbezug der örtlichen Gegebenheiten wie Alterung und Belastung durchführen zu können, werden – je nach Durchflußmenge – speziell für diesen Einsatz konstruierte Infiltrationsgeräte eingesetzt.

Diese Untersuchungsmethode entspricht dem Allgemein Anerkannten Stand der Technik und ist im *Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen – M VV<sup>1</sup>* dokumentiert.



Bild 3

Es wird eine abgedichtete Untersuchungsfläche von ca. 0,25 m<sup>2</sup> gleichmäßig mit einem Modellregen konstanter Intensität beregnet (**Bild 3**). Die Intensität der Beregnung ist so gewählt, daß gerade kein Oberflächenabfluß entsteht, um einen in der Natur nicht auftretenden vertikalen Wasserdruck zu vermeiden. Dies wird dadurch erreicht, daß der Zulauf über einen Näherungssensor oder einen Schwimmschalter in der Untersuchungsfläche auf einen Aufstau von wenigen Millimetern begrenzt wird. Eine laterale Bewegung des infiltrierten Wassers wird durch die zusätzliche Beregnung außerhalb der Untersuchungsfläche verhindert (Prinzip des Doppelringinfiltrometers). Die Versickerungsintensität wird über die Änderung des Zuflusses am Zulauf mittels eines Durchflußmessers registriert. Die Infiltrationsrate als versickerte Menge pro Zeit ergibt sich aus der Regelung des Zuflusses in Abhängigkeit zur Veränderung der Wasserfilmdicke auf der Untersuchungsfläche.

<sup>1</sup> Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen - FGSV (Hrsg.): Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen – M VV. Ausgabe 2013.

Die Ganglinien der Infiltration, werden als Regressionskurven der gemittelten Infiltrationswerte aus mindestens drei Messungen in [mm/min] und als aufnehmbare Regenspende in [l/(s×ha)] dargestellt. Sie zeigen in ihrem charakteristischen Verlauf einen hohen Anfangswert, der mit zunehmender Sättigung nach 10 bis 30 Minuten abfällt und sich schließlich asymptotisch einem konstanten Endwert nähert. Der Endwert  $i_{(60)}$  nach 60 Minuten Messung entspricht der Versickerungsintensität im wassergesättigten Zustand und kann daher als Durchlässigkeitsbeiwert  $k_{f,u}$  in [m/s] interpretiert werden. Der Wert der Infiltrationsrate  $i_{(10)}$  und  $i_{(15)}$  nach 10- bzw. 15-minütiger Beregnung wird analog als potentiell aufnehmbare Regenspende  $r_{(10)}$  und  $r_{(15)}$  in [l/(s×ha)] ausgelegt.

Die Beurteilung erfolgt anhand der Bemessungskriterien des *Merkblasses für versickerungsfähige Verkehrsflächen – M VV*, des *Arbeitsblattes A 138*<sup>2</sup> sowie DIN 1986 Teil 100<sup>3</sup>.

Weiter werden die Ergebnisse der Infiltrationsmessungen nach dem PICP Infiltration Process Model<sup>4</sup> eingeordnet.

Schließlich wird als Plausibilitätskontrolle auf der Untersuchungsfläche ein SWIFT-Test<sup>5</sup> durchgeführt.

#### 4 Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse der Einzelflächen werden statistisch verrechnet und die gemittelten Werte anhand der Ganglinie der Infiltration bei einer einstündigen Beregnung und den Kennwerten  $i_{(10)}$ ,  $i_{(15)}$  und  $i_{(60)}$  interpretiert. Der Wert  $i_{(10)}$  wird hierbei als versickerbare Regenmenge mit der Regenspende  $r_{(10)}$  gleichgesetzt und der Wert  $i_{(60)}$  dem Durchlässigkeitsbeiwert  $k_f$  der Gesamtfläche zugeordnet.

Für die Untersuchungsfläche mit *Format 600 × 400 × 40 haufwerksporig* ist folgendes Ergebnis ermittelt worden:


Bei der neu verlegten, mit Splitt 1/2 mm verfugten Musterfläche wird eine versickerbare Regenspende  $r_{(10)}$  von 3.700 l/(s×ha) ermittelt (**Darstellung 1**). Die Wasserdurchlässigkeit entspricht nach einer Stunde Beregnung einem  $k_f$ -Wert von etwa  $7 \times 10^{-5}$  m/s.

<sup>2</sup> Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – DWA (Hrsg.): Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser – Arbeitsblatt A 138. Fassung August 2008.

<sup>3</sup> Deutsches Institut für Normung e.V. – DIN (Hrsg.): DIN 1986 – Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056. Fassung 2016-12.

<sup>4</sup> BORGWARDT, S.: In-Situ Infiltration Performance of Permeable Concrete Block Pavement –New Results. 11<sup>th</sup> International Conference on Concrete Block Paving am 10.09.2015 in Dresden.

<sup>5</sup> LUCKE, T., R. WHITE, P. NICHOLS und S. BORGWARDT: A Simple Field Test to Evaluate the Maintenance Requirements of Permeable Interlocking Concrete Pavements. Water (2015). Heft 7, S. 2542-2554.

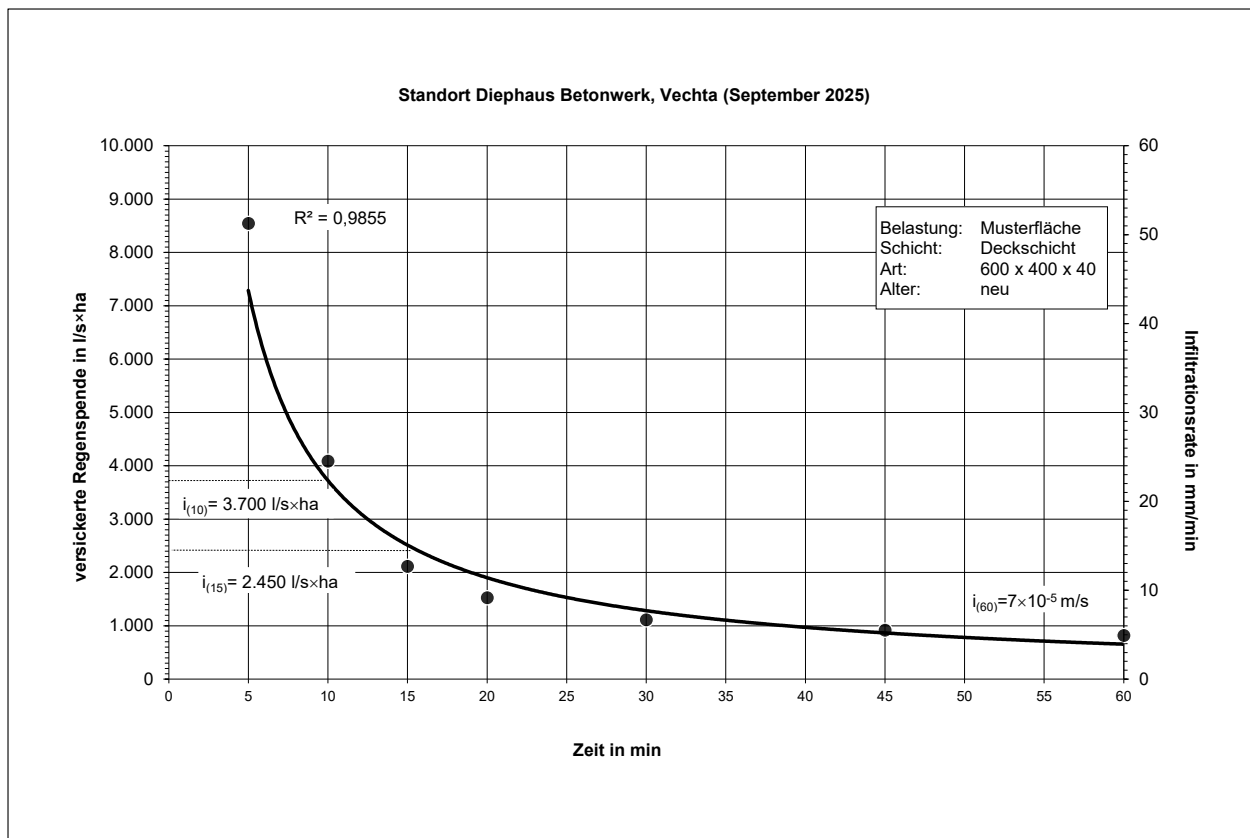

Darstellung 1: Infiltrationsgang auf der Untersuchungsfläche.

## 5 Beurteilungen

Das Ergebnis zeigt deutlich, daß der untersuchte Plattenbelag aufgrund der verwendeten Mineralstoffgemische für eine Versickerung von Regenwasser sehr gut geeignet ist und die geforderten Versickerungswerte für eine versickerungsfähig befestigte Fläche in Anlehnung an das *Arbeitsblatt A 138* und an das *Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen – M VV* von mindestens 270 l/(s×ha) im Neuzustand übertroffen werden.

Unter Berücksichtigung der empirisch gesicherten Abnahme der Versickerungsfähigkeit um eine Zehnerpotenz aufgrund des Eintrages mineralischer und organischer Feinanteile im Laufe der Betriebsdauer ist zu erwarten, daß es zu einem Oberflächenabfluß kommt, der den Anforderungen der oben genannten Regelwerke – unter Berücksichtigung des geforderten Anschlusses an eine Entwässerungsanlage – wahrscheinlich entspricht. Gemessen an der oben genannten Bemessungsregenspende kann diesen Systemen ein Abflußbeiwert C – gemäß zum Beispiel DIN 1986 Teil 100, Tabelle 6 – von 0,0 zugesprochen werden (**Tabelle 1**).

In Abhängigkeit zum Fugenanteil und bei gleichzeitiger Abstimmung der Korngrößen auf die Fugenbreite muß – unabhängig von Herkunft, Körnung oder Kornform – das Mineralstoffgemisch für die Fugenverfüllung eine Mindestdurchlässigkeit wie in Tabelle 1 genannt aufweisen. Unter Berücksichtigung der aufgrund der Alterung zu erwartenden Abnahme der Versickerungsleistung auf 10 % des Ausgangswertes kann hierdurch dann die im *FGSV-Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen – M VV* genannte Bemessungsregenspende von 270 l/(s×ha) voraussichtlich dauerhaft zu 100 % versickert werden.

Nr.	System	Alter	Fugenanteil in %	Fugenausbildung	Untersuchungsergebnis $i_{(10)}$ in l/(s×ha)	Dauerhaft zu erwartende Infiltrationsleistung in l/(s×ha)	Abflußbeiwert C gemessen an der Bemessungsregens- spende	Mindestens benötigte Durchlässigkeit $k_r$ des Fu- genmaterials in m/s
1	600 × 400 × 40	Neu- zustand	4,5	Splitt 1/2 mm	3.700	370	0,0	1,2×10 <sup>-2</sup>

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse, Abflußbeiwerte und mindestens benötigte Durchlässigkeit der Fugenverfüllung für *Format 600 × 400 × 40 haufwerksporig*.

Nach dem *PICP Infiltration Process Model* passen diese Ergebnisse sehr gut in die zu erwartende Bandbreite der üblichen Infiltrationsraten je % Öffnungsanteil im Neuzustand bei der Verfüllung mit dem dort genannten Splitt 1/3 mm.

## 6 Zusammenfassung

Die Feldversuche mit dem Infiltrationsgerät zur Ermittlung der Versickerungsleistung von Plattenbelägen ergeben für das Produkt *Format 600 × 400 × 40 haufwerksporig*, daß im neu verlegten Zustand bei der Verwendung von Splitt 1/2 mm für die Fugenverfüllung Regenspenden von 3.700 l/(s×ha) versickert werden können. Damit werden die geforderten Versickerungswerte für eine versickerungsfähig befestigte Fläche in Anlehnung an das *DWA-Arbeitsblatt A 138 (2002)* und an das *Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen – M VV* der Forschungsgesellschaft für Straßen- Verkehrswesen e.V. (2013) von mindestens 270 l/(s×ha) im Neuzustand überschritten. Gemessen an der oben genannten Bemessungsregenspende kann dauerhaft ein Abflußbeiwert von C=0,0 erreicht werden. Damit stellt *Format 600 × 400 × 40 haufwerksporig* eine Leistung zur Verfügung, die den Anforderungen des *FGSV-Merkblattes* entspricht.

Kattendorf, den 30.09.2025

Sönke Borgwardt

(Dr. Sönke Borgwardt)

öffentlich bestellter und vereidigter  
Sachverständiger für Garten- und  
Landschaftsbau der IHK Lübeck

